



Граница

раздела ответственности по инженерным сетям, между ОАО «Силикатный завод» и
ООО «Уют»

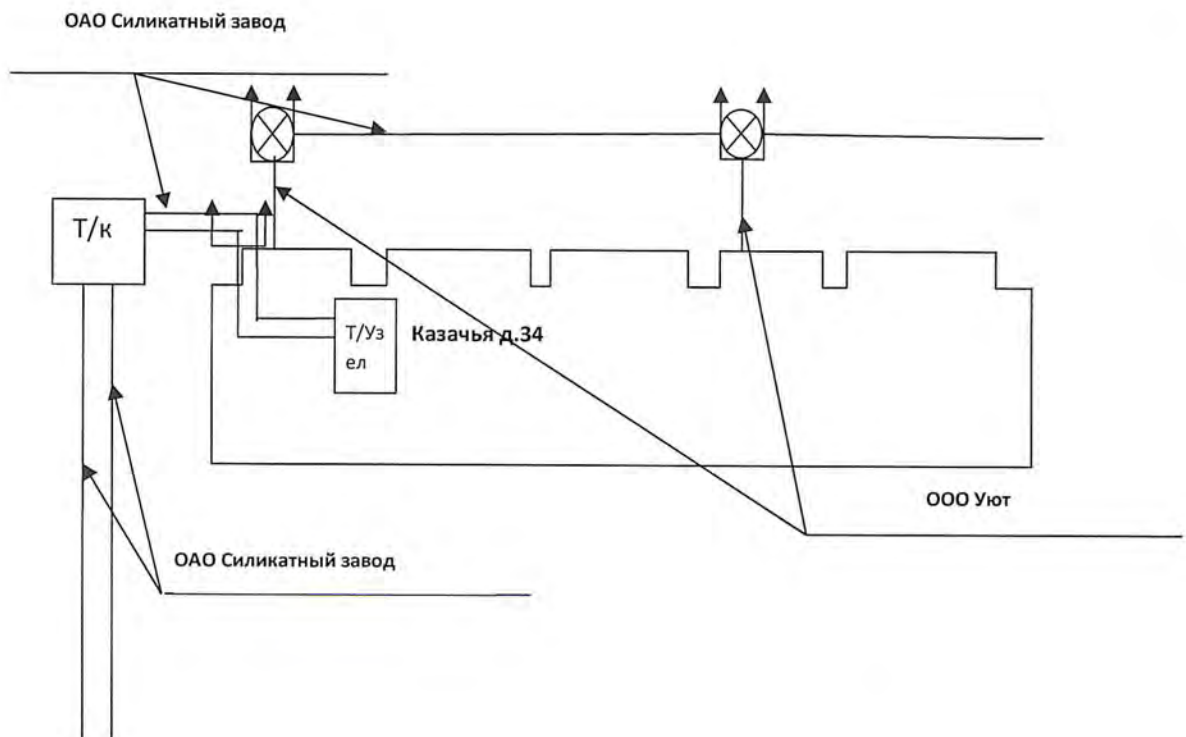

Условные обозначения:

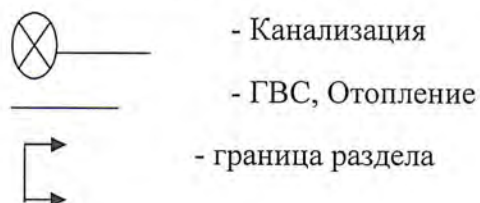

Границей раздела ответственности по водоснабжению и теплоснабжению является стена дома, по канализации является выпуск в канализационный колодец, по электроснабжению являются кабельные наконечники ВРУ 0,4 кВт.


Подписи сторон:

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко Д.П.
" " 2015 г.


ООО «Уют»
Директор
Искаленко А.С.
" " 2015 г.

Граница

раздела ответственности по инженерным сетям, между ОАО «Силикатный завод» и
ООО «Уют»

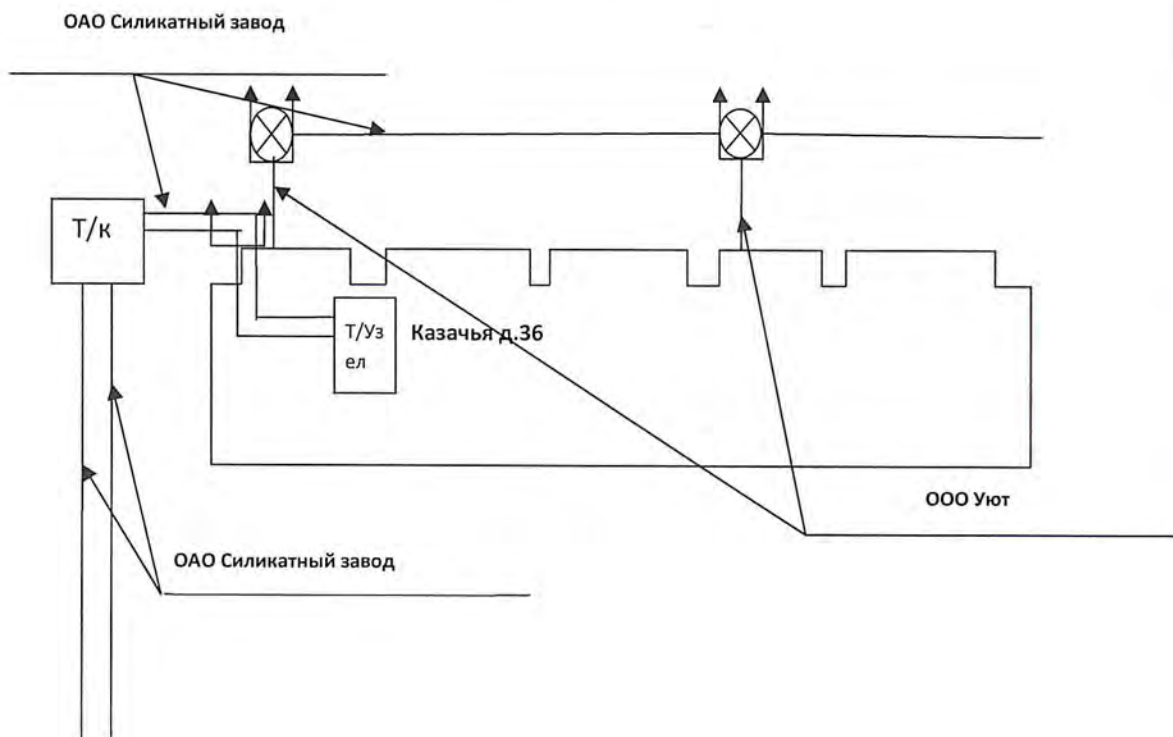

Условные обозначения:

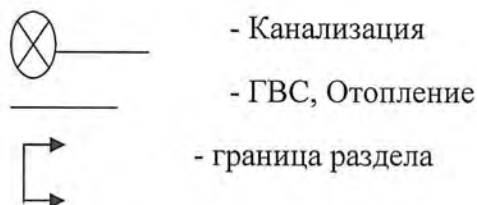

Границей раздела ответственности по водоснабжению и теплоснабжению является стена дома, по канализации является выпуск в канализационный колодец, по электроснабжению являются кабельные наконечники ВРУ 0,4 кВт.

Подписи сторон:

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко Л.П.




ООО «Уют»

Директор
Шкаленко А.С.




Граница

раздела ответственности по инженерным сетям, между ОАО «Силикатный завод» и
ООО «Уют»

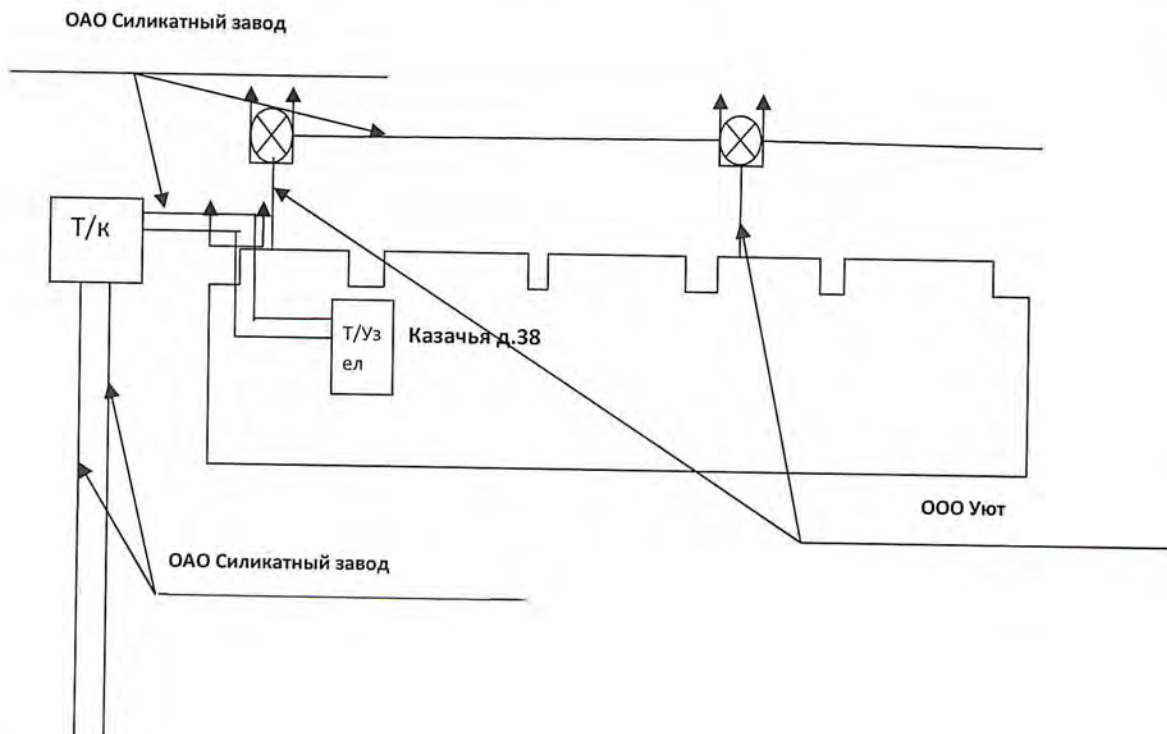

Условные обозначения:

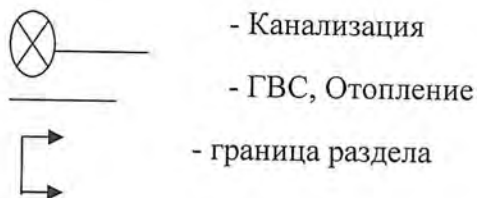

Границей раздела ответственности по водоснабжению и теплоснабжению является стена дома, по канализации является выпуск в канализационный колодец, по электроснабжению являются кабельные наконечники ВРУ 0,4 кВт.


Подписи сторон:

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко Л.П.
" " 2015 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ООО «Уют»
Директор
Г.И.Каленко А.С.
" " 2015 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Граница

раздела ответственности по инженерным сетям, между ОАО
«Силикатный завод» и ООО «Уют»

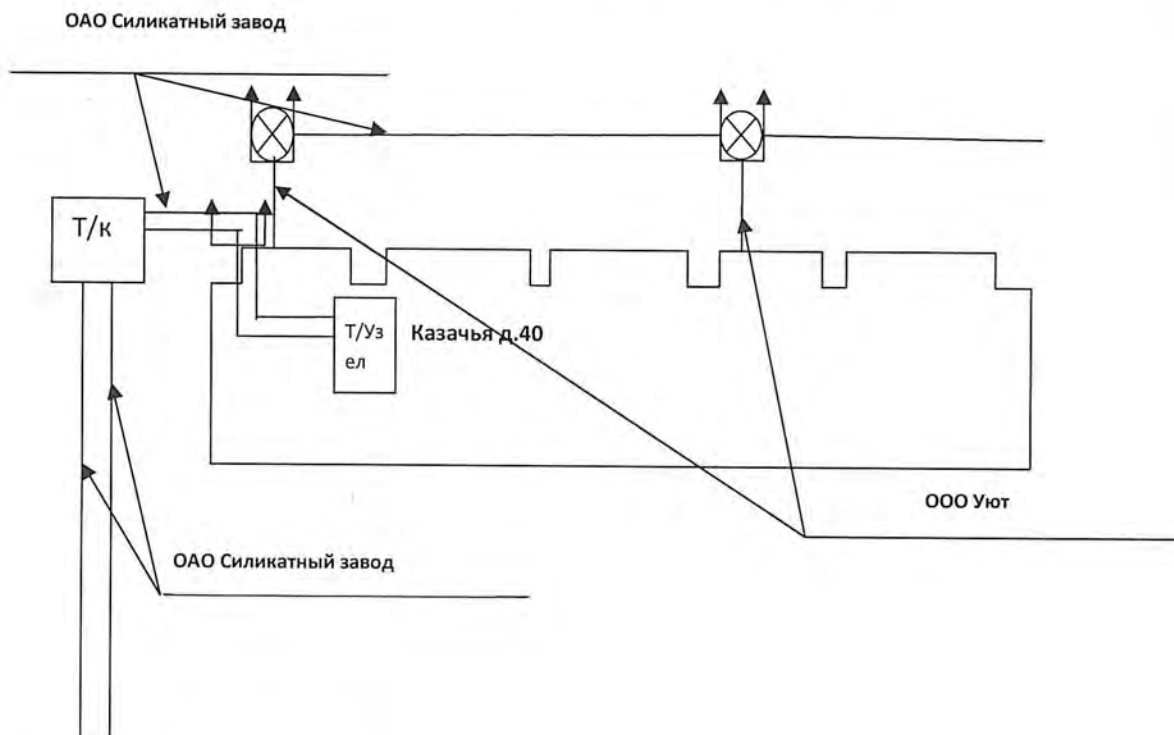

Условные обозначения:

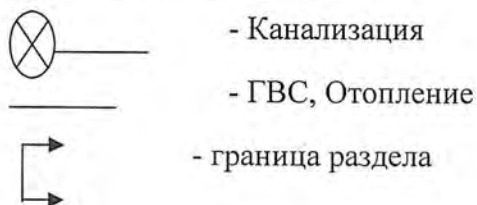

Границей раздела ответственности по водоснабжению и теплоснабжению является стена дома, по канализации является выпуск в канализационный колодец, по электроснабжению являются кабельные наконечники ВРУ 0,4 кВт.

Подписи сторон:

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко Л.П.
" " 2015 г.

ООО «Уют»
Директор
Никаленко А.С.
" " 2015 г.

Приложение № 2-1
к договору теплоснабжения
от _____ № _____

Расчет отопления Казачья 34

№	месяц	Q _{р.час.}	t _{вн.зд.}	t _{ср.мес.}	t _{нар.воз.}	D-E	D-F	24	n	0,000001	Q _{потр.}
1	январь	0,137	20	-26,2	-38	46,2	58	24	31	0,000001	81,25
2	февраль	0,137	20	-22,2	-38	42,2	58	24	28	0,000001	67,63
3	март	0,137	20	-11,1	-38	31,1	58	24	31	0,000001	54,69
4	апрель	0,137	20	-0,4	-38	20,4	58	24	30	0,000001	34,72
5	май	0,137	20	8,4	-38	11,6	58	24	15	0,000001	9,87
6	июнь	0,137	20	15,7	-38	4,3	58	24	0	0,000001	0,00
7	июль	0,137	20	17,8	-38	2,2	58	24	0	0,000001	0,00
8	август	0,137	20	15,2	-38	4,8	58	24	0	0,000001	0,00
9	сентябрь	0,137	20	7,7	-38	12,3	58	24	15	0,000001	10,47
10	октябрь	0,137	20	-1,8	-38	21,8	58	24	31	0,000001	38,34
11	ноябрь	0,137	20	-14,3	-38	34,3	58	24	30	0,000001	58,38
12	декабрь	0,137	20	-23,5	-38	43,5	58	24	31	0,000001	76,50
13	год										431,85

$Q_{\text{потр.}} = Q_{\text{р.час.}} \cdot (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{ср.мес.}}) / (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{нар.воз.}}) \cdot 24 \cdot n \cdot 0,000001$

Q_{потр.} - потребленное количество Гкал в расчетном периоде,

где: Q_{р.час.} - расчетная часовая нагрузка отопления здания, Гкал/час.,

t_{вн.зд.} - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, гр.С,

t_{ср. мес.} - среднемесячная температура наружного воздуха в конкретном регионе, гр. С,

t_{нар.возд.} - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 , С -38 гр.,

24 - количество часов в сутках, час,

n - количество дней в расчетном месяце

Генеральный директор
ОАО "Силикатный завод"
Л.П.Василенко

" " 2015 г.



Директор
ООО "Уют"
А.С. Шкаленко

" " 2015 г.



Приложение № 2-2
к договору теплоснабжения
от № _____

Расчет отопления Казачья 36

№	месяц	Q _{р.час.}	t _{вн.зд.}	t _{ср.мес.}	t _{нар.воз.}	D-E	D-F	24	n	0,000001	Q _{потр.}
1	январь	0,138	20	-26,2	-38	46,2	58	24	31	0,000001	81,84
2	февраль	0,138	20	-22,2	-38	42,2	58	24	28	0,000001	65,53
3	март	0,138	20	-11,1	-38	31,1	58	24	31	0,000001	55,09
4	апрель	0,138	20	-0,4	-38	20,4	58	24	30	0,000001	34,97
5	май	0,138	20	8,4	-38	11,6	58	24	15	0,000001	9,94
6	июнь	0,138	20	15,7	-38	4,3	58	24	0	0,000001	0,00
7	июль	0,138	20	17,8	-38	2,2	58	24	0	0,000001	0,00
8	август	0,138	20	15,2	-38	4,8	58	24	0	0,000001	0,00
9	сентябрь	0,138	20	7,7	-38	12,3	58	24	15	0,000001	10,54
10	октябрь	0,138	20	-1,8	-38	21,8	58	24	31	0,000001	38,62
11	ноябрь	0,138	20	-14,3	-38	34,3	58	24	30	0,000001	58,80
12	декабрь	0,138	20	-23,5	-38	43,5	58	24	31	0,000001	77,06
13	год										432,41

$Q_{\text{потр.}} = Q_{\text{р.час.}} \cdot (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{ср.мес.}}) / (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{нар.воз.}}) \cdot 24 \cdot n \cdot 0,000001$

Q_{потр.} - потребленное количество Гкал в расчетном периоде,

где: Q_{р.час.} - расчетная часовая нагрузка отопления здания, Гкал/час.,

t_{вн.зд.} - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, гр.С,

t_{ср.мес.} - среднемесячная температура наружного воздуха в конкретном регионе, гр. С,

t_{нар.возд.} - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, С -38 гр.,

24 - количество часов в сутках, час,

n - количество дней в расчетном месяце

Генеральный директор
ОАО "Силикатный завод"
Л.П.Василенко
2015 г.



Директор
ООО "Уют"
А.С.Шкаленко
2015 г.



Расчет отопления Казачья 38

Приложение № 2-3
к договору теплоснабжения
от № _____

№	месяц	Q _{р.час.}	t _{вн.зд.}	t _{ср.мес.}	t _{нар.воз.}	D-E	D-F	24	n	0,000001	Q _{потр.}
1	январь	0,137	20	-26,2	-38	46,2	58	24	31	0,000001	81,25
2	февраль	0,137	20	-22,2	-38	42,2	58	24	28	0,000001	67,34
3	март	0,137	20	-11,1	-38	31,1	58	24	31	0,000001	54,69
4	апрель	0,137	20	-0,4	-38	20,4	58	24	30	0,000001	34,72
5	май	0,137	20	8,4	-38	11,6	58	24	15	0,000001	9,87
6	июнь	0,137	20	15,7	-38	4,3	58	24	0	0,000001	0,00
7	июль	0,137	20	17,8	-38	2,2	58	24	0	0,000001	0,00
8	август	0,137	20	15,2	-38	4,8	58	24	0	0,000001	0,00
9	сентябрь	0,137	20	7,7	-38	12,3	58	24	15	0,000001	10,47
10	октябрь	0,137	20	-1,8	-38	21,8	58	24	31	0,000001	38,34
11	ноябрь	0,137	20	-14,3	-38	34,3	58	24	30	0,000001	58,38
12	декабрь	0,137	20	-23,5	-38	43,5	58	24	31	0,000001	76,50
13	год										431,56

$Q_{\text{потр.}} = Q_{\text{р.час.}} \cdot (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{ср.мес.}}) / (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{нар.воз.}}) \cdot 24 \cdot n \cdot 0,000001$

Q_{потр.} - потребленное количество Гкал в расчетном периоде,

где: Q_{р.час.} - расчетная часовая нагрузка отопления здания, Гкал/час.,

t_{вн.зд.} - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, гр.С,

t_{ср. мес.} - среднемесячная температура наружного воздуха в конкретном регионе, гр. С,

t_{нар.возд.} - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 , С -38 гр.,

24 - количество часов в сутках, час,

n - количество дней в расчетном месяце

Генеральный директор
ОАО "Силикатный завод"
Л.П.Василенко



Директор
ООО "Уют"
А.С. Шкаленко



Расчет отопления Казачья 40

Приложение № 2-4
к договору теплоснабжения
от № _____

№	месяц	Q _{р.час.}	t _{вн.зд.}	t _{ср.мес.}	t _{нар.воз.}	D-E	D-F	24	n	0,000001	Q _{потр.}
1	январь	0,138	20	-26,2	-38	46,2	58	24	31	0,000001	81,78
2	февраль	0,138	20	-22,2	-38	42,2	58	24	28	0,000001	65,45
3	март	0,138	20	-11,1	-38	31,1	58	24	31	0,000001	55,96
4	апрель	0,138	20	-0,4	-38	20,4	58	24	30	0,000001	34,95
5	май	0,138	20	8,4	-38	11,6	58	24	15	0,000001	9,94
6	июнь	0,138	20	15,7	-38	4,3	58	24	0	0,000001	0,00
7	июль	0,138	20	17,8	-38	2,2	58	24	0	0,000001	0,00
8	август	0,138	20	15,2	-38	4,8	58	24	0	0,000001	0,00
9	сентябрь	0,138	20	7,7	-38	12,3	58	24	15	0,000001	10,54
10	октябрь	0,138	20	-1,8	-38	21,8	58	24	31	0,000001	38,59
11	ноябрь	0,138	20	-14,3	-38	34,3	58	24	30	0,000001	58,76
12	декабрь	0,138	20	-23,5	-38	43,5	58	24	31	0,000001	77,00
13	год										432,97

$Q_{\text{потр.}} = Q_{\text{р.час.}} \cdot (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{ср.мес.}}) / (t_{\text{вн.зд.}} - t_{\text{нар.воз.}}) \cdot 24 \cdot n \cdot 0,000001$

Q_{потр.} - потребленное количество Гкал в расчетном периоде,

где: Q_{р.час.} - расчетная часовая нагрузка отопления здания, Гкал/час.,

t_{вн.зд.} - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, гр.С,

t_{ср. мес.} - среднемесячная температура наружного воздуха в конкретном регионе, гр. С,

t_{нар.возд.} - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 , С -38 гр.,

24 - количество часов в сутках, час,

n - количество дней в расчетном месяце

Генеральный директор
ОАО "Силикатный завод"
Л.П.Василенко



Директор
ООО "Уют"
А.С.Шкаленко



ПЕРЕЧЕНЬ
приборов узла учета тепловой энергии и место их установки

Абонент ООО «Уют» Тип системы: закрытая.

№ п/п	Тип прибора (теплосчетчик в составе)	Заводской номер	Дата		Место установки и адрес	Показания прибора учета 25.09.15 г.
			Допуска в эксплуатацию.	Очередной поверки		
1	2	3	4	5	6	
1	Тепловычислитель Sonsonic	№ 445400076	15.09.2015	15.07.2019	Ул.Казачья д.34(п/помещение)	000
2	Расходомер Sonsonic	№ 50925094	15.09.2015	15.07.2019	Ул.Казачья д.34(п/помещение)	
3	Датчик t термopаpa	№ 0411982711	15.09.2015	15.07.2019	Ул.Казачья д.34(п/помещение)	
4	Тепловычислитель Sonsonic	№142417230	18.12.2013	18.07.2017	Ул.Казачья д.36(п/помещение)	845,690
5	Расходомер Sonsonic	№ 38781583	18.12.2013	18.07.2017	Ул.Казачья д.36(п/помещение)	
6	Датчик t термopаpa	№ 9160014156	18.12.2013	18.07.2017	Ул.Казачья д.36(п/помещение)	
7	Тепловычислитель Sonsonic	№ 030427488	18.09.2012	18.09.2016	Ул.Казачьяд.38(п/помещение)	1069,056
8	Расходомер Sonsonic	№ 39660005	18.09.2012	18.09.2016	Ул.Казачьяд.38(п/помещение)	
9	Датчик t термopаpa	№ 0040000503	18.09.2012	18.09.2016	Ул.Казачьяд.38(п/помещение)	
10	Тепловычислитель Sonsonic	№006704506	31.12.2014	31.12.2017	Ул.Казачья д.40(п/помещение)	1007,071
11	Расходомер Sonsonic	5651052-14	31.12.2014	31.12.2017	Ул.Казачьяд.40(п/помещение)	
12	Датчик t термopаpa	SN-6957703	31.12.2014	31.12.2017	Ул.Казачьяд.40(п/помещение)	

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко И.П.

2015 г.

ООО «Уют»
Директор
Шкалснко А.С.

2015

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

г. Чита

«___» 2015 г.

Теплоснабжающая организация: ОАО «Силикатный завод»

Абонент: ООО «Уют»

№ п/п	Место установки прибора учета (наименование объекта)	Тип прибора	Заводской номер	Показание приборов учета на момент допуска в эксплуатацию (на 25.09.2015 г.)
1	Ул.Казачья д.34(п/помещение)	Тепловычислитель Sonsonic	№ 445400076	000,000
2	Ул.Казачья д.34(п/помещение)	Расходомер Sonsonic	№ 50925094	
3	Ул.Казачья д.34(п/помещение)	Датчик t термopаpa	№ 0411982711	
4	Ул.Казачья д.36(п/помещение)	Тепловычислитель Sonsonic	№142417230	845,690
5	Ул.Казачья д.36(п/помещение)	Расходомер Sonsonic	№ 38781583	
6	Ул.Казачья д.36(п/помещение)	Датчик t термopаpa	№ 9160014156	
7	Ул.Казачья д.38(п/помещение)	Тепловычислитель Sonsonic	№ 030427488	1069,056
8	Ул.Казачья д.38(п/помещение)	Расходомер Sonsonic	№ 39660005	
9	Ул.Казачья д.38(п/помещение)	Датчик t термopаpa	№ 0040000503	
10	Ул.Казачья д.40(п/помещение)	Тепловычислитель Sonsonic	№006704506	1007,071
11	Ул.Казачья д.40(п/помещение)	Расходомер Sonsonic	5651052-14	
12	Ул.Казачья д.40(п/помещение)	Датчик t термopаpa	SN-6957703	

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко И.И.

2015 г.

ООО «Уют»
Директор
Шкаленко А.С.

2015 г.

СВЕДЕНИЯ
об установленной мощности, необходимой для осуществления теплоснабжения абонента,
в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения (технологического присоединения),
а также о подключенной нагрузке, в пределах которой организация, осуществляющая теплоснабжение,
принимает на себя обязательства обеспечить теплоснабжение абонента

месяц	Ул. Казачья 34
	Установленная (подключенная) мощность Гкал/месяц
Январь	81,25
Февраль	67,63
Март	54,69
Апрель	34,72
Май	9,87
Июнь	0
Июль	0
Август	0
Сентябрь	10,47
Октябрь	38,34
Ноябрь	58,38
Декабрь	76,50
Итого:	431,85
месяц	Ул. Казачья 36
	Установленная (подключенная) мощность Гкал/месяц
Январь	81,84
Февраль	65,53
Март	55,09
Апрель	34,97
Май	9,94
Июнь	0
Июль	0
Август	0
Сентябрь	10,54
Октябрь	38,62
Ноябрь	58,80
Декабрь	77,06
Итого:	432,41
месяц	Ул. Казачья 38
	Установленная (подключенная) мощность Гкал/месяц
Январь	81,25
Февраль	67,63

Март	54,69
Апрель	34,72
Май	9,87
Июнь	0
Июль	0
Август	0
Сентябрь	10,47
Октябрь	38,34
Ноябрь	58,38
Декабрь	76,50
Итого:	431,85

месяц	Ул. Казачья 40 Установленная (подключенная) мощность Гкал/месяц
Январь	81,84
Февраль	65,53
Март	55,09
Апрель	34,97
Май	9,94
Июнь	0
Июль	0
Август	0
Сентябрь	10,54
Октябрь	38,62
Ноябрь	58,80
Декабрь	77,06
Итого:	432,41

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) абонента	Установленная мощность Гкал/год	Подключенная нагрузка Гкал/год
1	2	3	4
Итого ул. Казачья 34-40	ЦТП (завод)	1728,52	1728,52

ОАО «Силикатный завод»
Генеральный директор
Василенко И.П.



2015 г.

ООО «Уют»
Директор
Шкаленко А.С.



2015 г.